



GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS



Miško g. 7, Valčiūnų k., LT-13229 Vilniaus r. Tel.+370 5 249 1310. El. paštas: gtc@vpgt.lt ; https://gtc.lrv.lt

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. **GTC 100908**

Išduotas 2024 m. rugsėjo 16 d.
(data)

Galioja iki 2027 m. rugsėjo 15 d.
(data)

Išduotas UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, Lietuvos Respublika
(pareiškėjo pavadinimas / vardas, pavardė, buveinės adresas / gyvenamoji vieta)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad linijinių sandūrų sandariklis
(gaisrinės įrangos pavadinimas)

tipas (-ai) „Fome Flex Fire Block Pistol Foam“
(gaisrinės įrangos tipas (-ai))

pagamintas (-i) UAB „TEGRA STATE“, Savanorių pr. 178A, LT-03154 Vilnius, Lietuvos Respublika
(gamintojo pavadinimas, buveinės adresas)

atitinka LST EN 13501-2:2016 standarto privalomuosius reikalavimus (žr. priedą).
(techninės specifikacijos žymuo)

Šis atitikties sertifikatas išduotas remiantis: „MFPA Leipzig GmbH“ (Vokietijos Federacinė Respublika)

klasifikavimo ir bandymų ataskaitomis Nr. KB 3.2/16-129-9 ir Nr. PB 3.2/16-129-1, GTC AJS (Lietuvos
(bandymų rezultatų protokolai, kokybės sistemos sertifikatas, GKS patikrinimo ataskaitos ir kt. ir juos išdavusios įstaigos)

Respublika) sprendimu dėl eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikato išdavimo Nr. SI-25(21/24) ir

statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo ataskaita Nr. IA-24(21/24).

Šis atitikties sertifikatas įpareigoja ženklinti nurodytą gaisrinę įrangą atitikties (sertifikacijos) ženklų
GIĄŽ – 01.

Direktorius

(atitikties vertinimo įstaigos vadovo pareigos)



(parašas)

Donatas Lipinskas

(vardas ir pavardė)

Egz. Nr. 000598

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO
ATITIKTIES SERTIFIKATO Nr. GTC 100908
PRIEDAS**

Išduotas: 2024-09-16

STATYBOS PRODUKTO PAVADINIMAS:

„Fome Flex Fire Block Pistol Foam“ tipo linijinių sandūrų sandariklis.

**PRIVALOMIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI, KURIUOS ATITINKA STATYBOS
PRODUKTAS:**


Atsparumo ugniai klasifikavimas pagal LST EN 13501-2:2016 standartą sandarinant vertikalius ir horizontalius plyšius mūrinėje bei betono sienoje, taip pat plyšius akyto betono blokelių sienoje (sienos tankis $\geq 600 \text{ kg/m}^3$).

Sandūros gylis, mm	Klasifikavimas
≥ 200	EI 240-H-V-X-F-W 10 EI 120-H-V-X-F-W 10 iki 20 EI 90-H-V-X-F-W 20 iki 30 EI 60-H-V-X-F-W 30 iki 40

- sandarinamų plyšių šoniniai nelygumai neturi viršyti 7,5 % sandarinamosios siūlės pločio;

E – vientisumo kriterijus, I – sandarumo kriterijus, V – montavimas į vertikalią konstrukcinių elementų jungtį, H – montavimas į horizontalią konstrukcinių elementų jungtį, X – be judėjimo galimybės, F – sandūra daroma vietoje, W – sandarinamos jungties (sandūros) plotis.

Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas

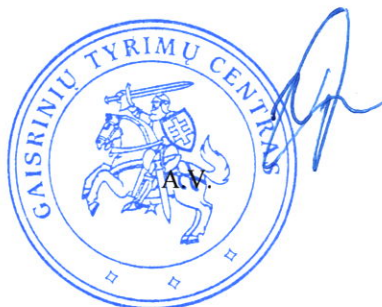

Vladas Praniauskas